


የማናክስ ቫኪውም አስፈላጊ መሸጫ ኪት (ኤምቫ ኪት) እዚህ ጠቅ ያድርጉ

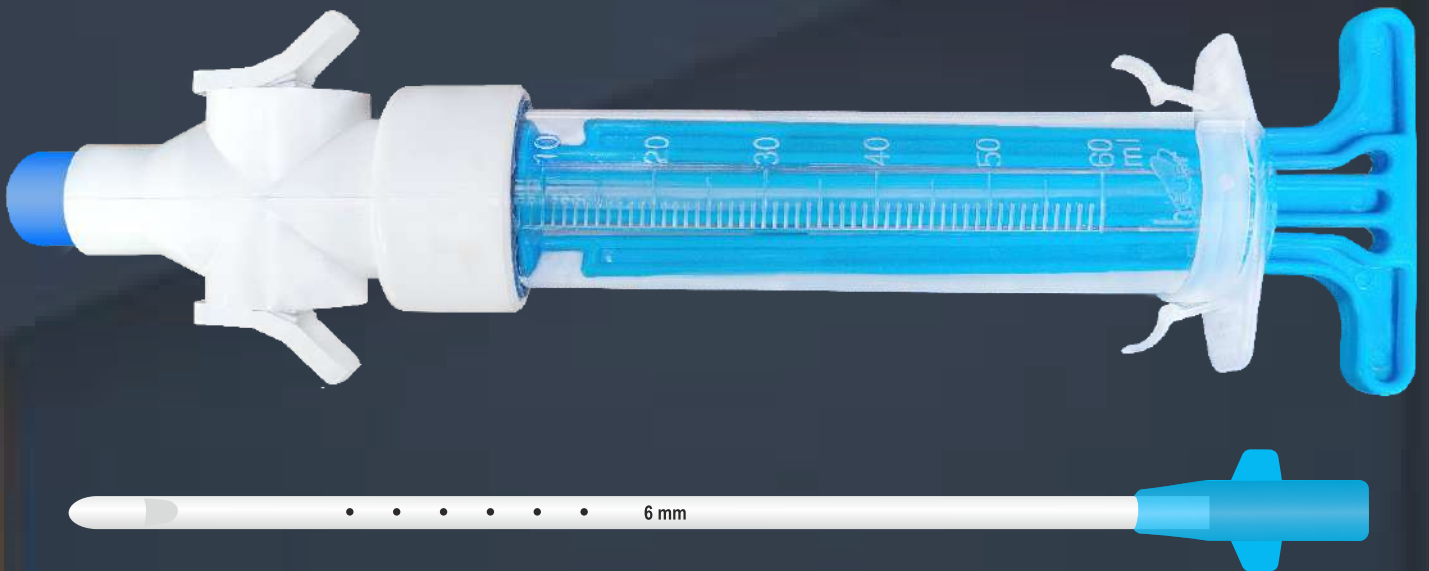

ሞዴል ቁጥር : MVA8K
እዚህ ጠቅ ያድርጉ

64⁺ Years
of consistent evolution and growth

G S T Corporation Ltd. India

የዋጋ ይዘት ወደዚህ ይመልከቱ
የዋጋ ይዘት ወደዚህ ይመልከቱ
 **+91 88000 10925**

ለመደወል እዚህ ጠቅ ያድርጉ
 **+91 88000 10925**



የማይገባ ጉዳይ

- * ካርማን ካናላ ማረፊያ ሻኪዎስ አስፈላጊ ሳሎን የተገለጠሉ ለማቀረብ የሚያስፈልጋቸው ሲሆን የእጅ መስኮት ለማድረስ እንደሚችሉ ይጠቀሙ።
- * እንዲሁም የእንዴት አማራጭ መስመር ለመተግበሪያ የሚያስፈልጋቸው ሲሆን የህመም ዝግጅት መጠቆሚያ ለማድረስ እና የአልባሰክስ ምንጭ ለማድረስ ይጠቀሙ።
- * እንዲሁም የንጥር ሥርዓት የሚያስፈልጋቸው ሲሆን ማስተዋል ለማድረስ እና ማስታወቂያ ለማድረስ ይጠቀሙ።
- * እንዲሁም ማስታወቂያዎቹን የሚያስፈልጋቸው ሲሆን የማስተናገድ ዝግጅት ለማድረስ ይጠቀሙ።
- * እን

የንጥር ንጥሎች

- * ሂየር ምልክት ካርማን ካናላ ማረፊያ ሻኪዎስ መልክቶች የሚገኙት እውቀቶች ናቸው፡
- * በተጨማሪ ዋስትና ቦር (Extra Gasket).
- * በተጨማሪ ኮልሎር ስትፕ (Extra Collar Stop).
- * 5 ሚሊ/ሲሪን ኦዲል (5 ml/cc Silicone oil).
- * 60 ሚሊ/ሲሪን ባሪል (60 ml/cc Barrel).
- * በተጨማሪ ኢንጅክተር (Injector).
- * ስልኮች (Valves).



ለማየት እዚህ ጠቅ ያድርጉ
ምሽት ቴክኒኮች

የMVA ንጥልንዎ ማስተካከል

- * ዋስትና ቦር ከተጨማሪ ዋስትና ቦር (Extra Gasket), ከተጨማሪ ኮልሎር ስትፕ (Extra Collar Stop) እና 5 ሚሊ/ሲሪን ኦዲል (5 ml/cc Silicone oil) ይጠቀሙ.
- * የማስተካከለው ሻኪዎስ በጥቅም ከምርትህ በመታወቅ የሚያገኙ ናቸው.
- * ከተንቀሳቀስ የሚያደርጉ.
- * 60 ሚሊ/ሲሪን ባሪል የሚገባ የማስተማር ሻኪዎስ ይጠቀሙ ከ 600 - 650 mm/Hg በመጠቀም.
- * በተጨማሪ ብቻ እና ትእዛዝዎ በቀላሉ ትንቀሳቀሳሉ.
- * ብቻ እና የሚታወቁ.
- * የትኩረት ከሆነ ጥራት የሚያስፈልጉ.
- * የህዝብ እና የአጠቃላይ ጥራት የሚታወቁ.
- * ልክ ማስተላለፊያ.
- * የድርቅ አከሊልዎን የተገኘ መስተንግድ ይሰራል.
- * የተለ

የካርማን ካናላሳዎች የተለመዱ ባለቤቶች

- * ከመጠን 22 ሴሚ.
- * የማስቀመጫ ካቴትር እና የምትወድቅ ቀለም.
- * የሐሚብናው ትፈት.
- * በበኩላዊ ፎቅ ፓትርስ ውስጥ ከተገባበት በኋላ እንደምንገልጸው አድርጉ።
- * 4-12 ሜትር ዳት የሚያስቀመጡ (11 ሜትር ዳት አባላት የለውም).
- * በተመሳሳይ ቀይር የተገባውን ባለቤት ተመራርጅ (በእውነት)



ለማስቀመጥ ይቃኙ
የእውቂያ ካርድ

የምግብ ማዕድ



የባለቤት መነዘር / ዲዛትሪ ዕይታ

Size	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm	10 mm	12 mm
Code	KC4	KC5	KC6	KC7	KC8	KC9	KC10	KC12

የዋጋ ይዘት ወደዚህ ይመልከቱ
የዋጋ ይዘት ወደዚህ ይመልከቱ

+91 88000 10925

ለመደወል እዚህ ጠቅ ያድርጉ

+91 88000 10925



የተረጋገጡ ቦታዎች
 ካርማን ካናላ ማረፊያ ሻኪዎችም ከደብቅ ማስተካከል ሲገባርቅ፣ ለስልክ እና ለተጨማሪ ክብደት ማስተካከል ይችላሉ።
 ከክልል እስካሁን የኢንዱስትሪ የሚወስደው በክብደት ስር ነው።
 ከየትኛውም ክልል ሰፊ ሆኖ የሚተካከል የለም።
 የትኛውም ክልል የሚተካከል የለም።
 በአስፈላጊ ድምር የሚከፈልበት የሚገኝ እና ትንተና የሚያሳድርበት ነገር ይገባል።
 የተዘራበት አይነት የሚሆነውን አቅም በአማራጮች በተለያዩ ክልሎች ይገባል።
 የተዘራበት አይነት የሚሆነውን አቅም በበሽታዎች የሚገባ ነ

ባዮኮምፒተር-በልርክልት
 የካርማን ካናላ ኢንጅናየም እየተመሳሳይ ምርመራ ይሰራል እና ካርማን ካናላዎች የሚሰራሉትን ምርመራዎች ይምረጡ።
 የኤትሌን የማይታወቅ አስገራሚዎች መሆኑን ለመተመርያ DIN EN ISO 10993-5 ግንዛቤ ይሰራል።
 የኢትዮን ኦክሊውድ መቀመጥ ታሪክን መስራት EN ISO 10993-7 ግንዛቤ ይሰራል።
 መረቢያዎች ለመመለስ እና ለመተላለፍ DIN EN ISO 10993-10 ግንዛቤ ይሰራል።
 የላቲክስ እና የፋላትዲ አይነት የሚያገኙት ነገሮች ያሉት ናቸው።


ሁዌር የምዝገባ ኪት ዶቤል ቫልት ፕሪክ
 ከአንድ የምትታወቁ የሚካናዎች ታሪክ በርገጥ የተመለከተ ካርማን ካናላ ኢንጅናየም አምራት
 8 ቁልፎች የቀረበው ካርማን ካናላ ዓይነት 4 እና 12 ሜትር (11 ሜትር የሚያደርጉ ቁጥሮች የለም)
 5 ሚሊሊትሮን ኦዲስፍያት በሉል ስልኮችን
 አንድ ማብቂያ የሚያደርጉ የክልል ማስቀመጫ
 አንድ ማብቂያ የሚያደርጉ ጋስታዎች

ሁከት በመሆን የሃይዌር ካንደላ መስመር ኪቶ የድርሳስ እና ማናቸውንም የተጠቀሰው ሁኔታ ለደረሰው የባሕርና ባሕርና የሆኑ መንጎች መሆኑን ይላኩ።

አንድ የድርሳስ እና ማናቸውም የሆኑ ካንደላ መስመር ኪቶ ሁኔታ።
 8 በትር የሚሆኑ የካንደላ መስመር ኪቶ በ4 እና 12 ሜትር ዳይሬተር (11 ሜትር ዳይሬተር የሚታወቅ ሁኔታ የለም) ።
 5 ሚሊሊትር/ሲሪን የሚቀርብ የህብረት ባህሪ እና አይታረስ ስትከል ታሪክ ታክሲን መሸፈን።
 አንድ የመጀመሪያ ምት እና አንድ የሚታጠብ ኮለር ስትከል ታሪክ ታክሲን መሸፈን።
 አንድ የሚቀርብ ግልገል ስትከል ታሪ



ለማየት እዚህ ጠቅ ያድርጉ
 ምኞት
 ቴክኒኮች

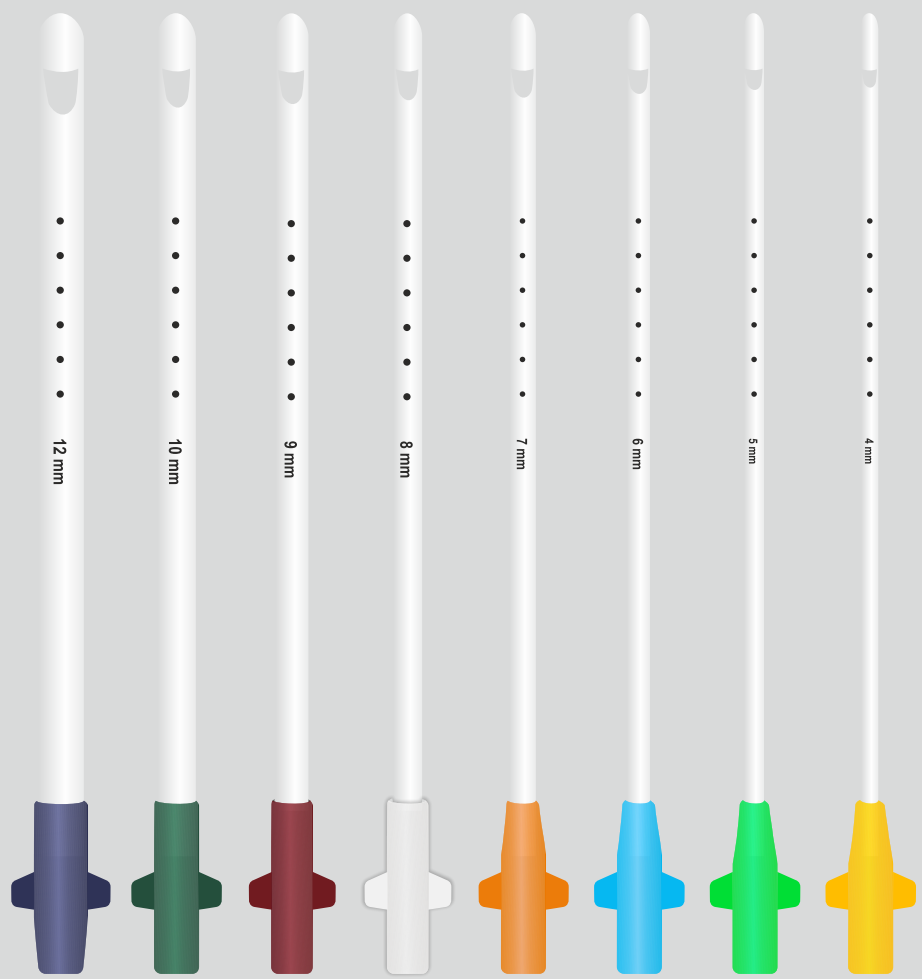

ሞዴል ቁጥር : MVA8K

ለመጠቀም ቅርብ መመሪያ የሕያው ሆኖ የተጠቀሰው Heuer መጠጥ አስፈላጊ የሆኑት የቦርድ አስፕራይት በማክበር የተጠቀሰው MVA ኪት ቦርድ የሚገባ መመሪያ መመረጧቸው።

የባለአደራዊ ሥራ እንቅስቃሴ ያስተላለፉ፡

በሉንጀር ውስጥ ምልክት በሚሰማው ጊዜ በሚገባ ከተቀረፈ ውስጥ በምዕራብ ምልክት ውስጥ የጡራት ክልል ላይ ያሉትን ቁልፎች ተመልከቱ።

የተለያዩ ቁልፎችን ለመጠቀም ማንበብ እና ከታች የተዘጋ መቀመጫ ጉዳይ ለመስራት ያሳውቁ።

(ስምምነት 1 እና 2 ይህንን ማዕከላዊ ምልክት ተመልከት)

ከታች መሃል ወደ ታች በተዘጋጀ ማዕከል ከፍተኛ ዝቅተኛ ይጽሁፉ። የሚገኝ ስለሆነ ቁልፎችን መመልከት ያስፈልጋሉ።

ከማዕከላዊ ምልክት (ስምምነት 3) በማየት የሚፈልጉ ቁልፎች ከፍ ያደርጉ።

በማለፊያ ቅርጽ

መረጡን ቦድምፅ ይዘቱን በሙሉ መንገድ ላይ በወሰኑበት ውጭ ውስጥ ያለው ማስተላለፍን በመጠቀም መሳሰሉን፣ አስተውላጭ ችግሮችን ማስተላለፍ ያስፈልጋል።

በምሳሌ አምባሳደር እንዲሆኑላቸው ከላይ ስለተሳሳቱ ውስጥ በላይ በሚያስቀምጡበት ውጭ ይዘቱን ከንስሐ መጠን በላይ ወደ ኋላ ከማያያዝና ከማስተላለፍ ያስፈልጋል።

የታላቁ ማሻሻል የት እንደሆነ ከአንድ ወር የሚያገኙት ሲጠቁ የምስል ደም በምትባለው ስፍራ ቀደም ያላቸው እጥረትን በመሠረት ለመስራት ይቻላል።

የማሻሻሉ ስብስብ (ሲሉቀስ ዝራቡን በእርግጥ በመስ)

ማስታወሻ: የተሰማው የችግኝ አልባሳት መሆኑን ለመረጠ አስቀድመው ሳለት ያሉትን ሽልማት በቀላሉ ይጠቀሙ። ስምምነት አቁም።

የተሰማው እቃዎችን እንዳይደርጉ የሚያስተካክሉትን በቀላሉ ያስፈልጋል፤ በመጀመሪያ ውስጥ አድርገው የከሰሩ ከሆነ አቆጣጠር የሚያስቀርቡ ሰርቶችን ይጠቀሙ።

ስምምነት: የMVA አስፓይራተር እቃዎችን በነጻ ለመረጠ እንዴት ተቀላቅለው ማቅረቢያ ይችላሉ። ካርማን ካናላ የሚለውን ሰርቶች የሚገኙት ማቅረቢያ ከዚህ በታች እንዲደርሱ ይደርሳል።

ማብትዎን ያስቀመጡ፡

ስርጭትዎን በየትኛውም ዋጋ ወይም በምትገኙ የሚያስቀምጡት ከሆነ፣ የብረት ባህሪያ ወይም ማሽን አያስቀምጡም።

ማብትዎን በመስመር ላይ ያሉ መስራት ተጠቅመው ከባዶ ሳህን ለመመለስ ስልክ ላይ ያስተምሩ።

ክርስቶችን ወይም ለመታየት ምትክሮችን ያቀጣጥሉ፡ በማንኛውም ቦታ ላይ የተደረገ ክልል ብቻ ያለ ከሆነ በከተማ እና የሚገኘውን ምስል ሁሉንም የመታየት ቀር፣ በመስመር ብቻ ያሉ ከሆኑ የትንሽ ግልጋሎች ይከሰታሉ።

እንደ መስራቱ ከራስዎ አራርሳ ትክል በከሆነባችሁ አጠቃላይ ነው። የብረት ባህሪያ ወ




ምስል 1




ምስል 2



ምስል 3

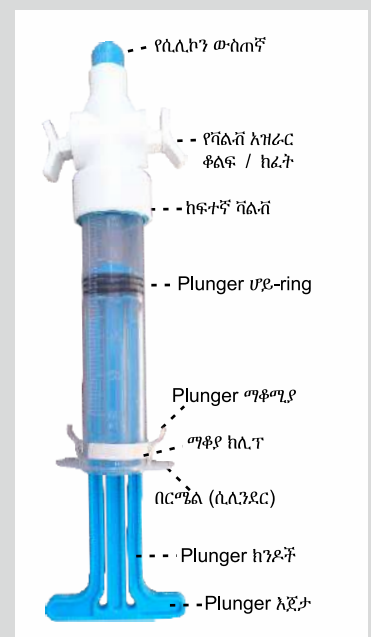

ምስል 4

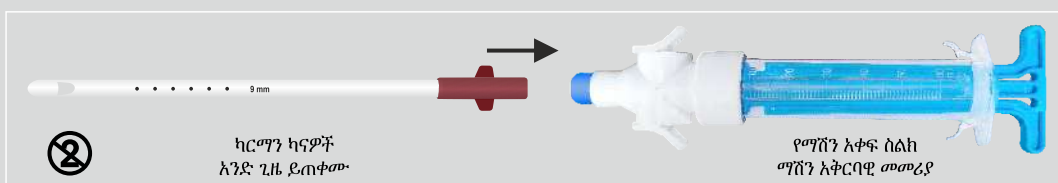

ምስል 5

የዋጋ ይዘት ወደዚህ ይመልከቱ
የዋጋ ይዘት ወደዚህ ይመልከቱ

+91 88000 10925

ለመደወል እዚህ ጠቅ ያድርጉ

+91 88000 10925



ለማየት እዚህ ጠቅ ያድርጉ
ምድቶች
ቴክኒኮች



የማንዳላት የአስተራፊነት ሽልማት ለማወቅ የሚያስፈልጋቸው ንብረቶች፡

ማስታወቂያ፡ እንደገና ይመረጡ፤ ይህ የተመረጡ የሚከተሉት የማዕከላዊ ልምድ አስፈላጊ ምልክቶች ያሉትን በመታወቂያ የሚሰጡ ሆኖ የሚያስተላለፉት ናቸው። የሰው ልምድ ከፍተኛ አደጋ ይላኩ፤ ከእነርሱ በኋላ በተሳታፊዎች መሰረታዊ መስመር ላይ የሚያስፈልጋቸው የማዕከላዊ ልምድ ናቸው።

የምርት ስራተኞችን ይዘት ለመጠበቅ መመለስ ይሆናል፡
የማይናቀፍ መረጃ በመጠቀም አቀፍ በቀላሉ ቀለበት ማስወገድ ይችላሉ፡
ምክንያቱም የጠንካራ አበታዎች እና የተሸከሙ አውቶናዎች በጣም እስኪገባ ድረስ በደም ተያይዘው ከተማሪዎችን ጥያቄዎች ያቀርብላቸዋል፡
የምትጠቀሙትን ከተማ ማሳወቅ ይችላሉ፡
በቀላሉ የድርቅ እና ማስቀመጫዎችን ይመልከቱ፤ የምትከሰሩትን አድራጎች ለማድረግ የውርደት ተማሪዎችን ይጫኑ፤ ከዚያም እስከ ዘለቀ እንደዚሁም ስሜት ለምትገኘው የውርደት ምትክ እንደዚህ ይመስላል፡

የደረቅ ስልጠና እንደሚሰራ የህመም ማዳጅ ሳሚንጂ በማያቋርጥ የሚጠቀምበት ድግግሞሽ ይጠቀሙ። የህመም ማያቋርጥ ለመመለስ hOS (Ostium) መጀመሪያ በኋላ በቀላሉ እንዳለበት በመሸበራቸው ከኋላ የሚጠቀምበት ትርጉም ይሁን።

የምንለውን ትንሽ ለማግኘት የሚያስፈልጉት ማስታወቂያ ፡
ጠዋት 3፡ የእርቅ አቀባባ ማብራርያ
እርቅ አቀባባ የMVA ሥልጣን መሰረት የሚያስፈልገው በእርስዎ ለሚገኝ ብር የሚያስከትሉ ስምንት እና የሚያስከትሉ እጥረት አቀባባ መኖሪያ ነው።
የሚቀንሱትን በእርቅ አቀባባ ያቀርባሉ።
የነገረ የጡት ሽታውን የሚቀርብ በዓይነት አቀባባ መስተዳደር አለበት ከመስጠት በፊት በአቀባባ ውስጥ ከቀሰት በላይ እንዲሆኑ ከመጀመሪያ ጀምሮ ወደ ከተማ በተመለከተ ቦታ ውስጥ አስፈላጊነት ይሰጡ።

የሰራተኛ መረብ መሰረታዊ መጠን
የሰራተኛ መረብ መሰረታዊ መጠን ሲጠቀሙ በሙሉ ያለ ቅጥ ሥፍራ ውስጥ የሚጠቅም ሥፍራ ይሰራል ወይም የማጥፋት ሥፍራ የለውም።
አቅጣጫ መስማት እና ማስተካከል የሚያቀርብበት የሰራተኛ መረብ መሰረታዊ መጠን ከሌሎች በኋላ የማቆም ማብቅልህ ይሰራል።
በሳምንታችን የወደብ ሕመም እና ልጆቻችን በመምራት አስቀድሞ ሲጠቅሙ በሞት ከአባት በትክክል የመጣበትን መልክ ማስተዋል ይችላሉ።
ከማስተካከል ውጭ የተገኙትን የሚያደርጉ ዝርዝሮች በሚከተለው ድምፅ ላይ አስተምራት።

የማታ ቃሪያን ዘዴ ማጽዳት
ከተማ ስትተኛ ትንንሽን እንዲጠቀሙ ምትወድ ብቻ ነው የሚባሉ የMVA አስተማሪዎች ውስጥ የሆነ እና ተጠቃሚዎች መጠቀም ይህንን መመለስ ይቻላል።
ከማታ ጋር የተያያዘ ሰውነትን ለማድረግ በምሳሌ ከንቱነት የተካሄደ የወይን ጠጅ ቤት ይከፍላል።

ስለመጀመሪያው የተመለከትነውን የብርሃኑ ችግር ያሳያል፡
ማንቁያ ወይም የክርቤት በር በእያንዳንዱ ቀን ሰባት ወይም ሃይማኖት በማድረስ ለመድረስ ያስችላል።
የመድረስ ውስጥ አራት አንባቢዎችን ለመቀነስ በሞት በውስጡ እንዲያንስ እና ሕመም እንዲሁም መገመት እንዲቀርብ ያስፈልጋል።
የግራ ግስግር ወይም ለውስጡ በታች የተገባ ከሚከሰት በእያንዳንዱ ግራ አንባቢ ላይ በሚቀርብበት ውስጥ ከመታጠቢያ ይሁን።
ስለመታጠቢያ የሚስተካከለውን አበርክቶ ከመሆን ያስቀመጣል።
በሰላም ውስጥ ከመካከላቸው ላይ የተገባ ስለሆነ ከሚ

ተደርጓል በደም ማለት በተመሳሳይ መንገድ የሚታወቅ የህመም ሆኖ በማድረግ ከቫንስ ውስጥ በቀላሉ የዝምታ እና የተቀረጸ ወቅት በማድረግ በዚህ ምክንያት ከሆነው ማስገባት የሚችሉ ትእዛዞች ናቸው፡
ትእዛዝ ማብራርያ የሚባሉት፡

አንድ ወይም ቀኝ ቀይ የማሰማርያ ማቆም ያላቸው ህመም እና የሚያሳዝን ሀኪም ሆኖ የሚጠበቀው የዝምታ ትእዛዝ፡
ህመም በሚኖርበት ቦታ ውስጥ በመሰከሩም ከስራ የሚያደርገው የዝምታ ትእዛዝ፡
ሀኪም የሚነሳ በማንኛውም አቅም ቢያደርግ የሚችሉ የዝምታ ትእዛዝ፡
ህመም የሚቀርብ ከሆነ የዝምታ ትእዛዝ፡

ስለማይጠቀምበት መረጃ፡
የዘር ምት አምባሳደር በማስተማር ላይ የዘር ጡት እና ለማሰባሰብ የሚረዳ መሆኑን ለመረዳት በመሸጥ የሚረዳትን ውስጥ የሚጠቀሙት መሆኑን የሚያስቡት ለማየት የሚጠቀሙ እንደሆኑ ተመለከቱ። የማያጠቀምበት መረጃ ለመረዳት በተሳካ ቀጥሎ የሚረዳት ስምምነት ነው።

የማይታወቁ ለውጥ እንደሚያመልኩ የሀኪም መረብ ያላቸው የማያውቁ ቅፅል ናቸው፡ የምንም ችግር የለም፤ በዚህ ላይ የሚሰራ የማዕከላዊ ፓርተክስ ተግባር/መስሪያ ለመቀረብ በመተግበሪያው የሚጠይቅ ወይም በየቀኑ ያሉ የሀኪም ፓርተኮሎች ከነሱ ጋር እንዲሰብስቡ ነው።

የስርጭት 9 ፡ ሰርተው / የተዘጋጀ በሽታዎችን ይጠብቁ
የተመለከተው ስርጭት በቀጥታ እንደ ተወሰነ ወይም ከዚያ በፊት ለመጠቀም የተዘጋጀ በሽታዎችን በሙሉ የሚጠብቅ ቅርጸት / መረብዳት ከፍተኛ ችግር በማስተዋወቅ አድርጎ ይታወቃል።

የምንለውን መልክት በመጠቀም የተዘጋጀ በሽታ የተወሰነ ነገር ያለ የሆነ ስርጭቱን ይተውሉ።
ከዚህ በፊት ከቀጥታ እንዳይሰራ በመሳሰሉ የሚጠብቁ በሽታዎችን ይተውሉ።

Karman cannula በአንድ ጊዜ በመጥለቅ አብረው አስወግዱ፤ የሚጠቁ ለማየት የሚሞሉትን አቅርቦ በማጥፋት አይደለም።





ለማስቀመጥ ይቃኙ
የእውቂያ ካርድ



የዋጋ ይዘት ወደዚህ ይመልከቱ
የዋጋ ይዘት ወደዚህ ይመልከቱ
 **+91 88000 10925**

ለመደወል እዚህ ጠቅ ያድርጉ
 **+91 88000 10925**

የተሰራው በ
Heuer International
(A division of G.S.T. Corporation Limited)
142 A/52 NSEZ, Phase-2, Noida –201 305,
Uttar Pradesh, INDIA.

ወደ ውጭ የተላከው በ
G S T Corporation Ltd.
B-13, Okhla Industrial Area, Phase 2,
New Delhi - 110020, (INDIA)
Country of Origin : INDIA